

# Dokumentation

***2/2 Wege-Magnetventile aus Messing  
- direkt-, zwangs- und servogesteuert -  
- Typ M ... 24V=/220V, MO ... 24V=/220V -***




## 1. Inhalt

1. Inhalt	1
2. Allgemeine Information	1
3. Installation der Ventile	1
4. Klassifizierung der Ventile	2
5. Funktionsarten	2
6. Ventiltechnik	2
7. Bemessung	3
8. Diagramme	4
9. Technische Daten	6
10. Abmessungen	6
11. Ersatz-Magnetspulen für 2/2- und 3/2-Wege Magnetventile (Messing)	8

## 2. Allgemeine Information

Ein Magnetventil wandelt ein elektrisches Signal in eine mechanische Öffnungs- oder Schließbewegung um. Somit ist es möglich, den Durchfluss von flüssigen oder gasförmigen Medien zu steuern. Die nachfolgende Schnittzeichnung zeigt die wichtigsten Komponenten:

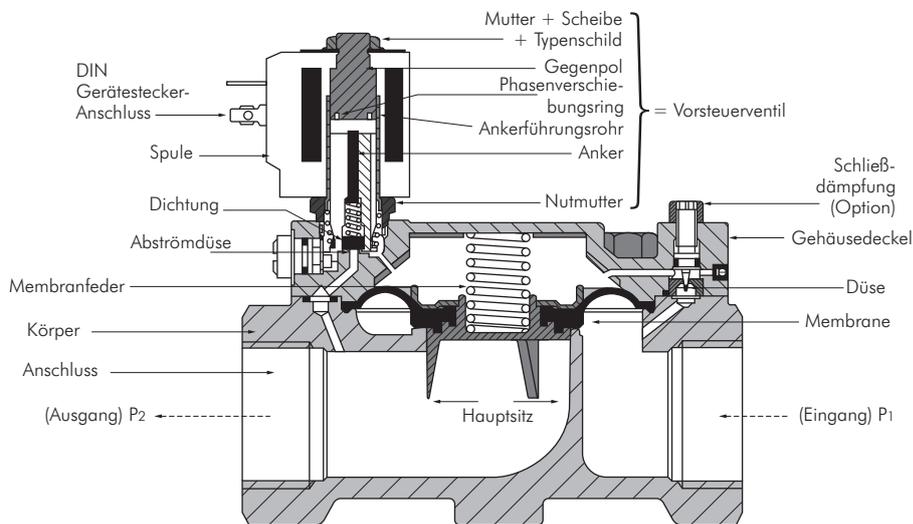

- ✓ Robuste Ausführungen, die für den industriellen Einsatz bestens geeignet sind. Ventilsitze aus Edelstahl und ein metallisch dichtendes Ankerführungsrohr gewährleisten zuverlässigen Betrieb.
- ✓ Zentral befestigte Magnetspule, welche 360° schwenkbar ist. Der Austausch der Spule ist selbst bei einem unter Druck stehenden Ventil problemlos möglich.
- ✓ Hochwertige Edelstähle für die Ankerführungsrohre garantieren gute Korrosionsbeständigkeit.
- ✓ Die Ventile arbeiten im AC- wie auch DC-Betrieb. Voll austauschbare Spulen in vielen Spannungen verfügbar: AC oder DC
- ✓ Hochqualitative Dichtmaterialien wie FKM oder PTFE gewährleisten hohe Beständigkeit gegen die zum Einsatz kommenden Durchflussmedien.

## 3. Installation der Ventile

Um einen korrekten Betrieb der Magnetventile und der druckgesteuerten Ventile zu gewährleisten, müssen nachfolgende Installationsanweisungen befolgt werden:

- ✓ **Sicherheit**  
Die Spule muss zur Sicherheit des Benutzers und der Anlage immer geerdet werden.
- ✓ **Positionieren**  
Das Ankerführungsrohr in vertikaler Lage und mit nach oben ausgerichteter Spule einbauen. Auf diese Weise werden Ablagerungen von Kalk oder Schmutzpartikeln im Ankerführungsrohr weitestgehend vermieden. Verschmutzungen können den Anker blockieren oder während des Betriebes zu unerwünschten Geräuschanhebungen führen.
- ✓ **Anschlüsse**  
Die Rohrquerschnitte sollten der Nennweite des Ventils angepasst sein. Vor dem Anschluss des Magnetventils müssen die Rohre gereinigt werden. Nach der Positionierung der Spule darf die Befestigungsmutter nur mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen werden, um eine Verformung des Ankerführungsrohres zu vermeiden. Für alle Magnetventile beträgt der Wert 5 Nm.

# Dokumentation 2/2 Wege-Magnetventile aus Messing

- ✓ **Durchfluss der Medien**  
Die Durchflussrichtung durch das Ventil ist unbedingt einzuhalten. Je nach Modell ist die Durchflussrichtung durch einen Pfeil oder durch Nummern auf dem Ventilkörper gekennzeichnet.
- ✓ **Filter**  
Verschmutzte Medien führen sehr häufig zum Ausfall des Ventils. Um diese Probleme zu vermeiden, empfehlen wir bei verschmutzten Medien den Einsatz eines geeigneten Filterelements.
- ✓ **Umgebung**  
Die Spule des Magnetventils, welche mit einem geeigneten Gerätestecker versehen ist, hat die Schutzart IP65 und ist daher vollständig vor einer Berührung mit Schmutz oder Eindringen von Schmutz und teilweise auch vor Wasser geschützt. Es wird jedoch empfohlen, dieses Magnetventil nicht in freier, oder sehr feuchter Umgebung, ohne dementsprechenden Schutz, zu verwenden. Es muss für genügend Belüftung des Magnetventils gesorgt werden. Während des Dauerbetriebes erhitzt sich die Spule des Magnetventils sehr stark. Eine Berührung der heißen Spule sollte unbedingt vermieden werden.

## 4. Klassifizierung der Ventile

- ✓ **Direktbetätigte Magnetventile 2/2-Wege NC oder NO**  
Durch die Magnetspule wird ein elektrisches Magnetfeld erzeugt, welches den Anker anzieht (NC) bzw. schließt (NO). In dem Anker ist ein Dichtkegel eingepresst. Dieser drückt direkt auf den Ventilsitz, und schließt somit das Ventil. Bei Anhebung des Ankers wird der Durchfluss des Mediums ermöglicht. Bei Absenkung des Ankers schließt das Ventil. Der zulässige Druckbereich hängt von der Zugkraft der Magnetspule ab.
- ✓ **Servogesteuerte Magnetventile 2/2- Wege NC oder NO**  
Das Magnetventil nützt den anstehenden Leitungsdruck für die Funktionen. Der Mindestdruck der Eingangsmedien muss immer über 0 bar liegen. Mit der gleichen Spulenkraft wie die der direkt gesteuerten Ventile ermöglichen diese Magnetventile die Steuerung größerer Durchflussmengen und höhere Drücke.
- ✓ **Zwangsgesteuerte Ventile 2/2-Wege NC oder NO**  
Diese Magnetventile sind eine Kombination von direkt- und servogesteuerten Ventilen. Der Anker ist mechanisch mit der Membrane verbunden. Bei Niederdruck arbeitet das Magnetventil wie ein direkt gesteuertes Ventil. Bei höherem Druck wird der Betrieb servogesteuert.

**Schaltzeiten:** Die Schaltzeit-Angaben werden vom Ein- bzw. Ausschalten des Magnetsystems bis zu einem Druckaufbau am Austritt des Ventils von 90% gemessen.

Ventiltyp	ON/OFF Zeiten	
2/3 Wege NC/NO direktgesteuerte Magnetventile	5±25 msec	Änderungen in den Schaltzeiten hängen von dem Typ des Führungsrohrs (10mm/14,5mm, die Maße des Ventils und Maße des Sitzes ab. Bei kleinerem Führungsrohr und Sitz sind ON/OFF Zeiten kleiner
NC zwangsgesteuerte Magnetventile NC/NO servogesteuerte Magnetventile	5±200 msec	Änderungen in den Schaltzeiten hängen von dem Typ des Führungsrohrs (10mm/14,5mm, die Maße des Ventils und Maße des Sitzes ab. Bei kleinerem Führungsrohr und Sitz sind ON/OFF Zeiten kleiner

## 5. Funktionsarten

Mit dem 2/2-Wege Symbol wird ein Ventil mit zwei Anschlüssen, jeweils als Eingangs- bzw. Ausgangsseite gekennzeichnet. Die Schaltzeichen und ihre Wirkungsweise werden in Ruhestellung geschlossen (NC) und in Ruhestellung geöffnet (NO) unterteilt:

- In Ruhestellung geschlossen (NC): in stromlosem Zustand ist das Magnetventil geschlossen.
- In Ruhestellung geöffnet (NO): in stromlosem Zustand ist das Magnetventil geöffnet.

## 6. Ventiltechnik

- ✓ **Anschlüsse und Nenndurchmesser**  
Die Anschlüsse sind mit einem Zollgewinde (G nach ISO 228), die Nennweiten (DN) sind in Millimeter angegeben und entsprechen dem Durchmesser des Ventilsitzes.
- ✓ **Druckbereiche**  
Alle Druckangaben sind Grenzwerte. Diese Werte sind in bar angegeben und beziehen sich auf den tatsächlichen Betriebsdruck. Die Ausgangsseite ist bei diesen Angaben nicht druckbeaufschlagt.
- ✓ **Durchfluss**  
Unter Durchfluss versteht man die Menge von Durchflussmedien, die durch die Hauptnennweite des Ventils innerhalb eines gewissen Zeitraumes fließt. Er wird durch einen konstanten Wert definiert. Der kv-Wert (nach VDI/VDE 2173) gibt an, welche Wassermenge bei der Temperatur von 20°C, und einem Differenzdruck von 1 bar, pro Minute durch das Ventil fließt. Um den Durchfluss bei höherem Druck oder bei anderen flüssigen Medien zu ermitteln, genügt es den kv-Wert mit der Wurzel des Differenzdrucks zu multiplizieren ( $Q = kv \times \sqrt{\text{Differenzdruck}}$ ). Die in den Tabellen angegebenen Durchflusswerte unterliegen einer Toleranz von  $\pm 15\%$  unterworfen.
- ✓ **Spannung und Frequenz der Magnetspule**  
Damit das Ventil einwandfrei arbeitet, muss die Magnetspule entsprechend der angegebenen Spannung (Wechsel- oder Gleichspannung) versorgt werden. Bei Wechselspannung ist zusätzlich auf die Übereinstimmung der Netzfrequenz zu achten. Die Standardspulen sind in der Regel für einen Betrieb mit 100% ED ausgelegt, vorausgesetzt die Magnetspule wird innerhalb der angegebenen Temperaturgrenzen betrieben und ist richtig auf dem Ankerführungsrohr befestigt, so dass der Hub des Ankers nicht beeinträchtigt wird. Alle Magnetventile sind mit einem Phasenverschiebungsring aus Kupfer versehen, um Schwingungen im Wechselstromkreis zu dämpfen.
- ✓ **Magnetventile für generelle Anwendungen**  
Die Ventile, in Ruhestellung geschlossen bzw. geöffnet, haben die Funktion, den Durchfluss eines Mediums abzusperren oder freizugeben. Sie können jedoch nicht als Sicherheitsventile eingesetzt werden.

## 7. Bemessung

### Kv:

Die maßgebliche Größe für Auswahl eines Ventils ist der kv-Wert. Der kv-Wert ist der Durchflusswert in l/min. bei einem  $\Delta P$  von 1 bar an (Wasser mit Temp. +5°C bis +30°C), und soll nach der VDI/VDE - Norm 2173 abgemessen werden (fig. 1).

Gebrauchsformeln und Diagramme für die Bemessung von Ventilen finden Sie auf dieser und den folgenden Seiten.

### Qn:

Durchflusswert für Gas in Nm<sup>3</sup>/min. Luft bei 20°C mit Druckabfall von 1 bar (P Anschluss = 6 bar, P Ausgang = 5 bar) (VDI/VDE 3290).

Der  $\alpha$ -Wert in diesen Gasformeln gibt das Verhältnis zwischen Differenzdruck ( $\Delta P$ ) und der Strömungsgeschwindigkeit an. Der  $\Delta P$ -Wert darf max. 50% des Eingangsdruckwertes erreichen. Wenn der  $\Delta P$ -Wert nicht spezifiziert ist, muss man folgendes für Gas beachten:

$$- \Delta P \text{ max.} < 50\% \text{ von } P_1$$

### $\Delta P$ min:

Mediumdruck, welcher für den einwandfreien Betrieb des Magnetventiles erforderlich ist.

### $\Delta P$ max:

Maximale Druckdifferenz für den Dauerbetrieb des Magnetventiles, wobei der Nenndruck nicht überschritten werden darf. Gültig mit Spannung Nominale -15% für Wechselspannung und -5% für Gleichspannung.

### PN:

Der Nenndruck ist die Bezeichnung für eine ausgewählte Druck-Temperatur-Abhängigkeit, die zur Normung von Bauteilen herangezogen wird. Der Nenndruck wird ohne Einheit angegeben. (DIN 2401)

### Flüssigkeit

$$- V < 3^\circ \text{ E (22 cSt)}$$

$$Q = kv \sqrt{\frac{\Delta P}{\gamma}}$$

$$- V > 3^\circ \text{ E}$$

$$Q = K \times kv \sqrt{\frac{\Delta P}{\gamma}}$$

$$K = \frac{V \sqrt{kv}}{200 Q} + 1$$

### Gas:

$$Q_n = \alpha_1 kv \sqrt{\frac{\Delta P \times P_2}{\gamma_n (273 + t)}}$$

### Gesättigter Dampf

$$Q_v = \alpha_2 kv \sqrt{\Delta P \times P_2}$$

### Parallelschluss

$$kv_{\text{tot}} = kv_1 + kv_2 + \dots + kv_n$$



### Serieanschluss

$$\frac{1}{kv_{\text{tot}}^2} = \frac{1}{kv_1^2} + \frac{1}{kv_2^2} + \dots + \frac{1}{kv_n^2}$$

kv (l/min)	= Durchflusswert
P <sub>1</sub> (bar)	= Eingangsdruck
P <sub>2</sub> (bar)	= Ausgangsdruck
$\Delta P$ (bar)	= Differenzdruck
Q (l/min)	= Durchfluss (Flüssigkeit)
Q <sub>n</sub> (Nm <sup>3</sup> /h)	= Durchfluss (Gas)
Q <sub>v</sub> (kg/h)	= Durchfluss (Dampf)
$\gamma$ (kg/m <sup>3</sup> )	= Spez. Gewicht (Flüs.)
$\gamma_n$ (kg/m <sup>3</sup> )	= Spez. Gewicht (Gas bei 0°C)
V (cSt)	= Viskosität (bei 20°C)
K (l/min)	= Korrektionswert
t (°C)	= Gastemperatur
$\alpha_1 = 30,8$	für $\Delta P < P_1/2$
$\alpha_1 = 45,4$	für $\Delta P > P_1/2$
$\alpha_2 = 1,34$	für $\Delta P < P_1/2$


# Dokumentation 2/2 Wege-Magnetventile aus Messing

## 8. Diagramme

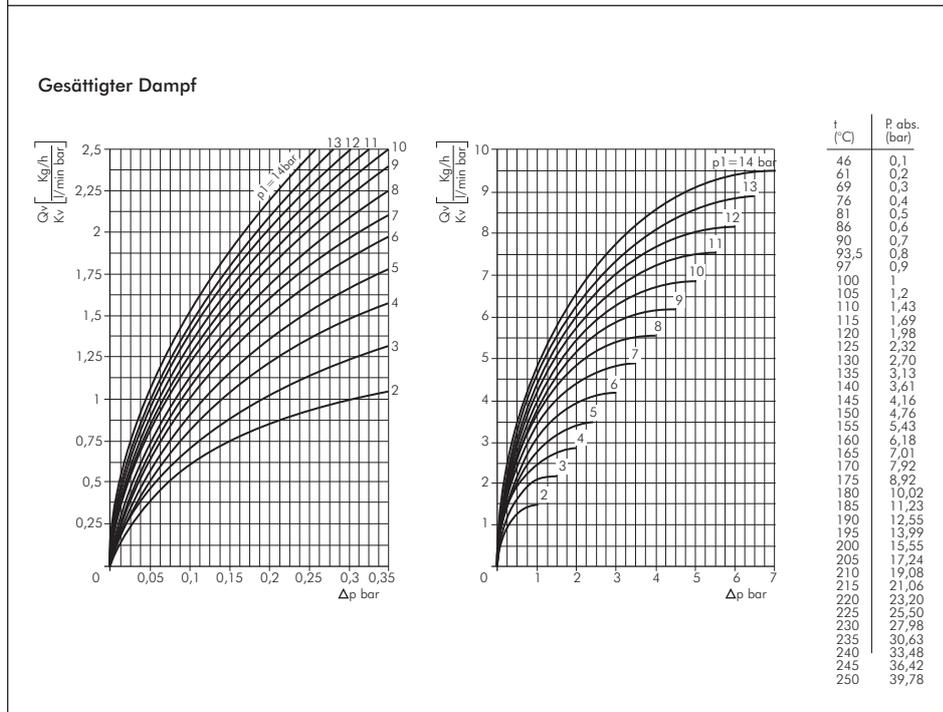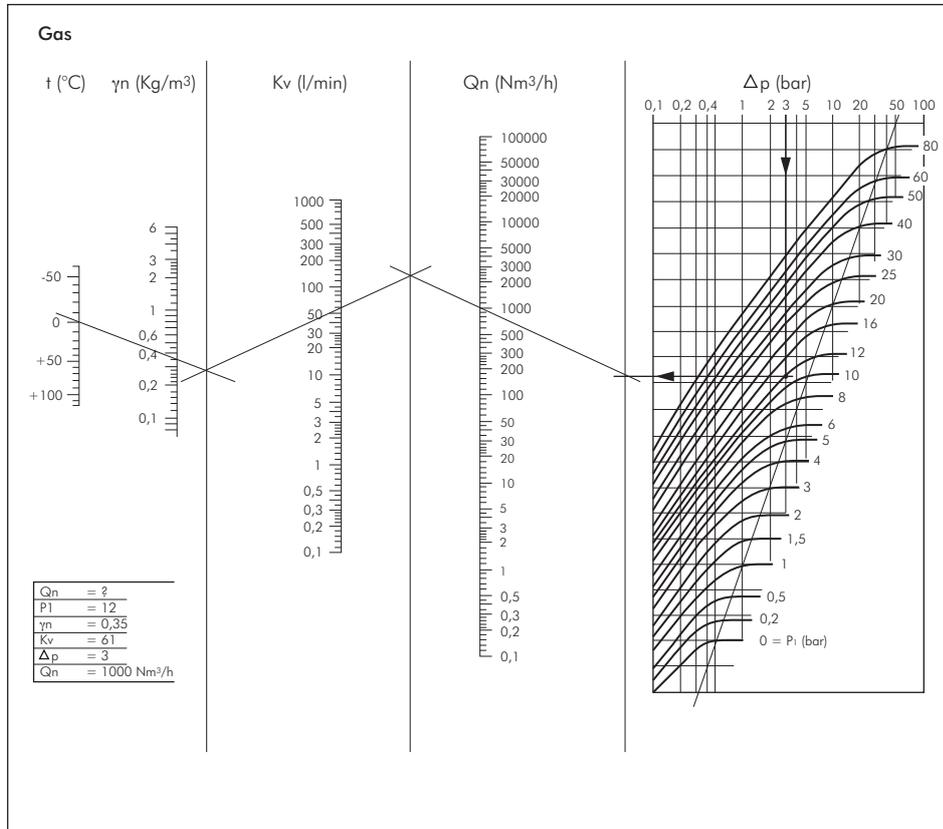


# Dokumentation 2/2 Wege-Magnetventile aus Messing

Flüssigkeiten -  $V < 3^\circ E$  (22 cSt.)

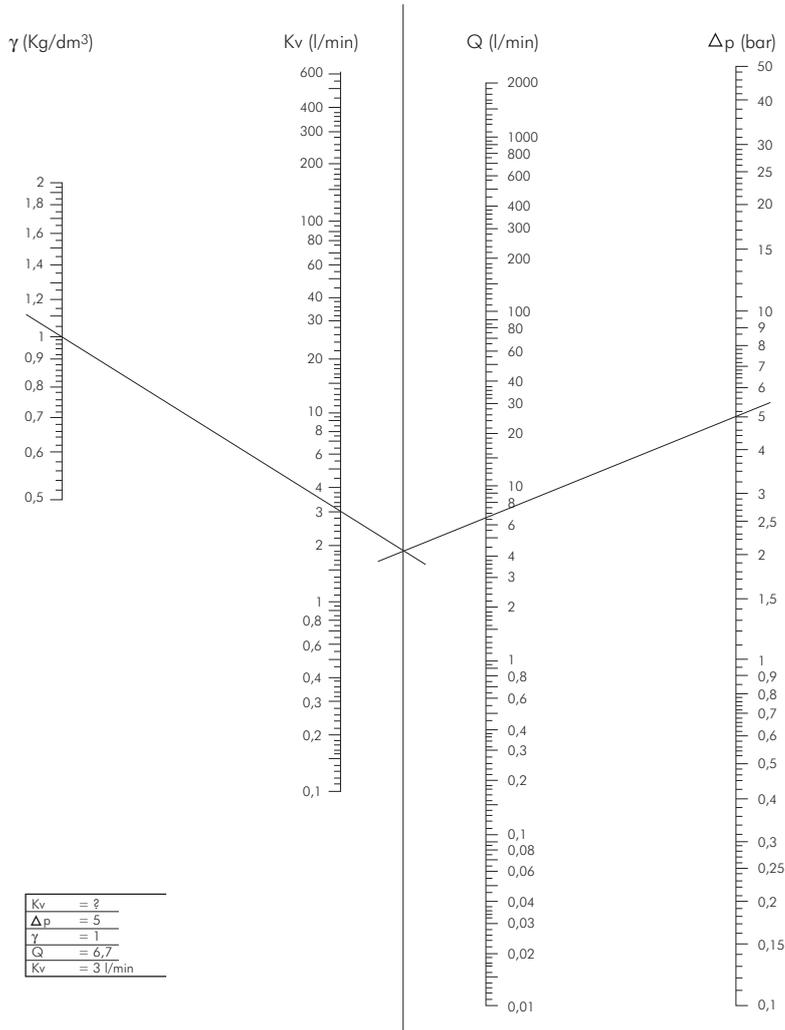

Feststellungsschema kv - (VDI/VDE 2173)

$D = \varnothing$  i Rohr

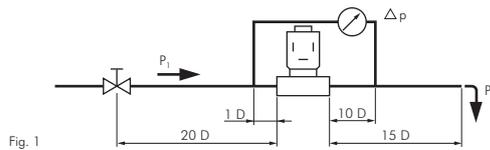

# Dokumentation 2/2 Wege-Magnetventile aus Messing

## 2/2-Wege Magnetventile aus Messing

**Werkstoffe:** Körper: Messing, Innenteile: Messing/Edelstahl, Dichtung: NBR (Typen G 1/8" & G 1/4": FKM)  
**Temperaturbereich:** -10°C bis max. +85°C (Typen mit G 1/8" und G 1/4": -10°C bis max. +130°C), Umgebung: max. +50°C

**Medien:** Druckluft, neutrale Gase, Wasser, neutrale dünnflüssige Medien, Heizöl, andere Medien auf Anfrage

**Einbaulage:** mit stehendem Magneten

**Spannungen:** Standard: 24V=, 230V AC, auf Wunsch: andere Spannungen (siehe Bestellbeispiel)

**Schutzart:** IP 65

**Optional:** FKM-Dichtung (-10°C bis max. +130°C) -V, EPDM-Dichtung für Luft und Heißwasser (-10°C bis max. +120°C) -EP

Typ (DC) 24V=	Typ (AC) 230V AC	Gewinde	DN	L	Betriebsdruck (bar) DC / AC	kv-Wert <sup>1)</sup>	Magnet- spule <sup>3)</sup>
<b>stromlos geschlossen (NC)</b>							
M 218 24V=	M 218 230V	G 1/8"	2,2	38	0 - 16 / 0 - 15	2,4 l/min.*	G
M 214 24V=	M 214 230V	G 1/4"	2,2	38	0 - 16 / 0 - 15	2,4 l/min.*	G
M 238 24V=	M 238 230V	G 3/8"	13	67	0,3 - 16 / 0,3 - 16	55 l/min.	K
M 212 24V=	M 212 230V	G 1/2"	13	67	0,3 - 16 / 0,3 - 16	63 l/min.	K
M 234 24V=	M 234 230V	G 3/4"	21	82	0,3 - 16 / 0,3 - 16	100 l/min.	K
M 210 24V=	M 210 230V	G 1"	25	96	0,3 - 16 / 0,3 - 16	160 l/min.	K
M 2114 24V=	M 2114 230V	G 1 1/4"	40	140	0,5 - 16 / 0,5 - 16	370 l/min.	G
M 2112 24V=	M 2112 230V	G 1 1/2"	40	140	0,5 - 16 / 0,5 - 16	400 l/min.	G
M 220 24V=	M 220 230V	G 2"	50	168	0,5 - 16 / 0,5 - 16	540 l/min.	G
<b>stromlos geöffnet (NO)</b>							
MO 218 24V=	MO 218 230V	G 1/8"	2,5	40	0 - 16 / 0 - 18	3,4 l/min.	G
MO 214 24V=	MO 214 230V	G 1/4"	3	40	0 - 8 / 0 - 15	4,5 l/min.	G
MO 238 24V=	MO 238 230V	G 3/8"	13	67	0,3 - 16 / 0,3 - 16	55 l/min.	K
MO 212 24V=	MO 212 230V	G 1/2"	13	67	0,3 - 16 / 0,3 - 16	63 l/min.	K
MO 234 24V=	MO 234 230V	G 3/4"	21	82	0,3 - 16 / 0,3 - 16	100 l/min.	K
MO 210 24V=	MO 210 230V	G 1"	25	96	0,3 - 16 / 0,3 - 16	160 l/min.	K
MO 2114 24V=	MO 2114 230V	G 1 1/4"	40	140	0,5 - 16 / 0,5 - 16	370 l/min.	GH
MO 2112 24V=	MO 2112 230V	G 1 1/2"	40	140	0,5 - 16 / 0,5 - 16	400 l/min.	GH
MO 220 24V=	MO 220 230V	G 2"	50	168	0,5 - 16 / 0,5 - 16	540 l/min.	GH

\* Typ AC: kv=4,5 l/min., 1) Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf, 3) Magnetspulen und Zubehör ab Seite 776

**Bestellbeispiel:** M 218 \*\* \*\*

Standardtyp

**Kennzeichen der Optionen:**

FKM-Dichtung ..... -V

EPDM-Dichtung ..... -EP

**Verfügbare Spannungen**

24V= (Standard)	-24V=
230V AC (Standard)	-230V
12V=	-12V=
48V=	-48V=
24V AC	-24VAC
115V AC	-115V
48V AC	-48VAC



Servogesteuerte Ventile benötigen zum Öffnen oder Schließen eine Druckdifferenz zwischen Ventileingang und -ausgang. Die Druckdifferenz wird als Mindestdruck angegeben. Entsteht im Ventil ein Druckausgleich, eventuell dadurch, dass am Ventilausgang kein oder nur wenig Medium verbraucht wird, funktioniert das Ventil nicht mehr (es öffnet oder schließt nicht zuverlässig).




G 1/8" & G 1/4"

G 3/8" - G 2"

**i** Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert!

### 10.1. Abmessungen für direktgesteuertes Magnetventil G 1/8" - G 1/4"

Typ 24V =	Typ 230V 50/60 Hz	Gewinde G	Abmessungen				Gewicht kg
			A	B	C	D	
M 218 24V=	M 218 220V	G 1/8"	38	62,5	17	14,5	0,19
M 214 24V=	M 214 220V	G 1/4"	38	62,5	17	14,5	0,18
MO 218 24V=	MO 218 220V	G 1/8"	40	77,5	32	11,0	0,26
MO 214 24V=	MO 214 220V	G 1/4"	40	77,5	32	11,0	0,26

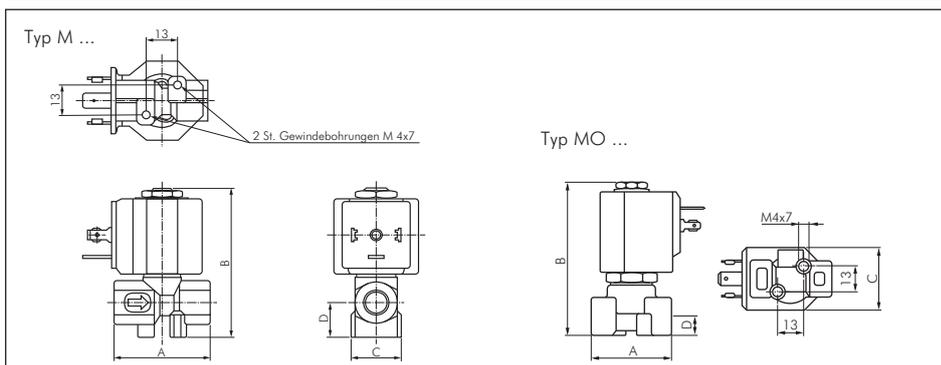


Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

# Dokumentation 2/2 Wege-Magnetventile aus Messing


## 10.2. Abmessungen für servogesteuertes Magnetventil G 3/8" - G 1"

Typ 24V =	Typ 230V 50/60 Hz	Gewinde G	A	B	C	D	Gewicht kg
M/MO 238 24V=	M/MO 238 220V	G 3/8"	67	90	44	15	0,4
M/MO 212 24V=	M/MO 212 220V	G 1/2"	67	90	44	15	0,4
M/MO 234 24V=	M/MO 234 220V	G 3/4"	82	105	50	20,25	0,6
M/MO 210 24V=	M/MO 210 220V	G 1"	96	115	70	23	1,2

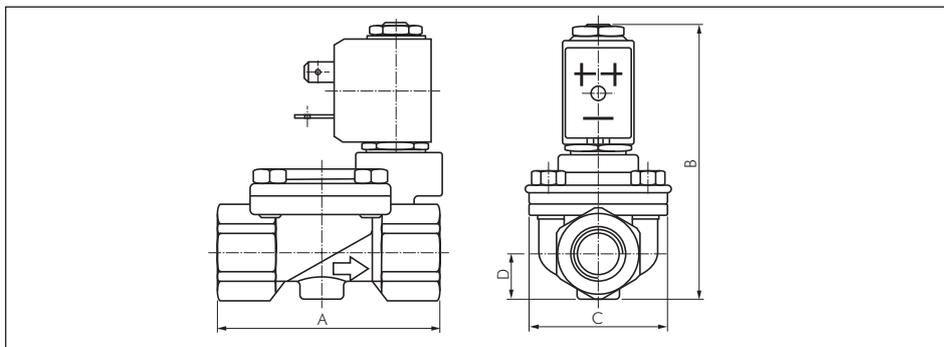


## 10.3. Abmessungen für servogesteuertes Magnetventil G 1 1/4" - G 2"

Typ 24V =	Typ 230V 50/60 Hz	Gewinde G	A	B	C	D	Gewicht kg
M/MO 2114 24V=	M/MO 2114 220V	G 1 1/4"	140	140	96	31	2,8
M/MO 2112 24V=	M/MO 2112 220V	G 1 1/2"	140	140	96	31	2,8
M/MO 220 24V=	M/MO 220 220V	G 2"	168	158	112	39	3,9

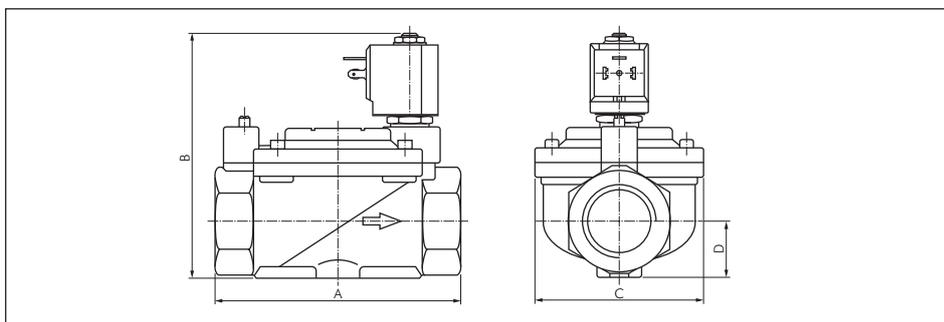

## 10.4. Abmessungen für zwangsgesteuertes Magnetventil G 3/8" - G 1"


Typ 24V =	Typ 230V 50/60 Hz	Gewinde G	A	B	C	D	Gewicht kg
M 2380 24V=	M 2380 220V	G 3/8"	75	108	53	14	0,5
M 2120 24V=	M 2120 220V	G 1/2"	75	108	53	14	0,5
M 2340 24V=	M 2340 220V	G 3/4"	85	108	52	21,5	0,8
M/MO 2100 24V=	M/MO 2100 220V	G 1"	85	108	52	21,5	0,7

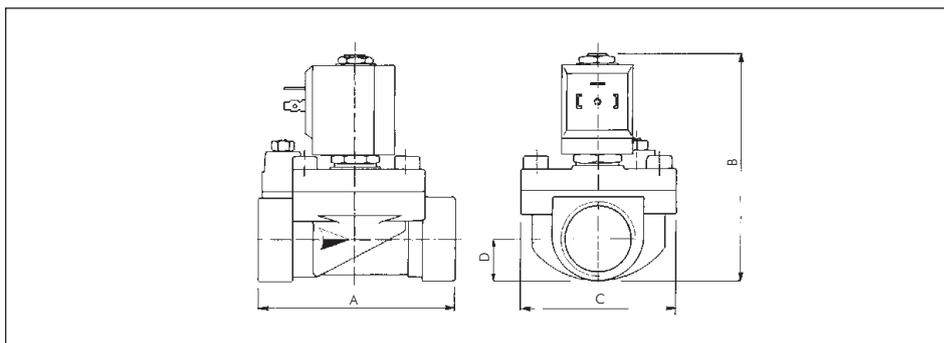

# Dokumentation 2/2 Wege-Magnetventile aus Messing

## 10.5. Abmessungen für zwangsgesteuertes Magnetventil G 1 1/4" - G 1 1/2"

Typ	Typ	Gewinde											Gewicht	
24V =	230V 50/60 Hz	G	A	B	C	H	K	L	M	N	SW	t	Pg	kg
MO 2100 24V=	MO 2100 220V	G 1"	70	35x35	66	145	122	96	50	10	41	16	11	1,8
M 21140 24V=	M 21140 220V	G 1 1/4"	96	63	76	208	175	140	59	16	58	22	11	4,5
M 21120 24V=	M 21120 220V	G 1 1/2"	96	63	76	208	175	140	59	16	58	22	11	4,5

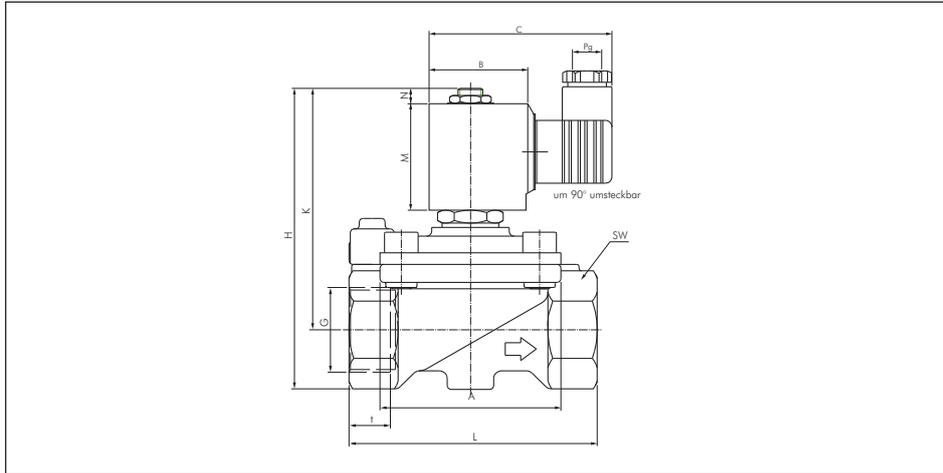

## 11. Ersatz-Magnetspulen für 2/2- und 3/2-Wege Magnetventile (Messing)

### Magnetspulen für Magnetventile

**Lieferumfang:** Magnetspule inkl. Stecker

**Hinweis:** Diese Magnetspulen sind ausschließlich als Ersatzteile für von uns vertriebene Magnetventile mit Angabe der Magnetbauform vorgesehen. Für einen Einsatz mit anderen Ventilen übernehmen wir keine Gewähr!


Typ	Bauform	verfügbare Spannungen (DC)	verfügbare Leistung (DC)	verfügbare Spannungen (AC)	Leistung (AC)	Steckergröße
MAG A **	A	12V, 24V, 48V	11 W	24V, 48V, 115V, 230V	18 - 20 VA	3
MAG B **	B	12V, 24V, 48V	18,5 W	24V, 48V, 115V, 230V	24 VA	3
MAG C **	C	12V, 24V, 48V	24 - 26 W	24V*, 115V*, 230V*	24 - 27 W	3
MAG D **	D	12V, 24V	25 W	24V*, 115V*, 230V*	25 W	3
MAG E **	E	12V, 24V	46 W	24V, 115V, 230V	46 W	---
MAG F **	F	12V, 24V	30 W	24V*, 115V*, 230V*	30 W	3
MAG G **	G	12V, 24V, 48V	14 W	24V, 48V, 115V, 230V	18 VA	3
MAG GH **	GH	12V, 24V	14 W	24V, 115V, 230V	18 VA	3
MAG K **	K	12V, 24V, 48V	7 W	24V, 48V, 115V, 230V	10 VA	1
MAG L **	L	12V, 24V	2,5 W	24V, 115V, 230V	3,5 VA	0
MAG L 24V= 2	L	24V	2 W	---	---	2-Pol Stecker***
MAG M **	M	12V, 24V	2,0 - 2,1 W	24V, 115V, 230V	3,6 - 4,1 VA	1
MAG M ** B	M	24V	2,6 W	230V	6 VA	1B
MAG N **	N	12V, 24V, 48V	4,2 W	24V, 42V, 115V, 230V	4 VA	1
MAG N 24V= L	N	24V	2,2 W	---	---	1
MAG O **	O	12V, 24V	2 W	---	---	0
MAG P **	P	12V, 24V	13 W	24V, 230V	22 VA <sup>1)</sup>	3
MAG Q **	Q	12V, 24V	20 W <sup>2)</sup>	24V, 230V	24 VA <sup>3)</sup>	3
MAG R **	R	12V, 24V	45 W <sup>4)</sup>	24V, 230V	36 VA <sup>5)</sup>	3
MAG S **	S	12V, 24V	2,8 W	24V, 230V	3 VA	0
MAG T **	T	12V, 24V	4,8 W	24V, 230V	5 VA	1
MAG U **	U	12V, 24V	6 - 8 W	24V, 115V, 230V	9 - 10 VA	1
MAG V **	V	12V, 24V	20 W	230V*	20 W	3
MAG W **	W	12V, 24V	36 W	---	---	3
MAG X **	X	12V, 24V	45 W	---	---	3
MAG Y **	Y	12V, 24V	10 W	24V, 230V	15 VA	1
MAG Z **	Z	12V, 24V	10 W	24V, 230V	12 VA	1

\* Spule muss mit mitgeliefertem Stecker mit integriertem Gleichrichter betrieben werden, \*\* bitte gewünschte Spannung eintragen, siehe Bestellbeispiel, \*\*\* 7 mm Breite, 1) 24V AC: 18 VA, 2) 12V DC: 25 W, 3) 24V AC: 48 VA, 4) 12V DC: 60W, 5) 24V AC: 42 VA

Bestellbeispiel: MAG A \*\*

Standardtyp

Verfügbare Spannungsvarianten:	
24V= (Standard)	...-24V=
24V AC	...-24VAC
230V AC (Standard)	...-230V
115V AC	...-115V
12V =	...-12V=
42V AC	...-42VAC
48V=	...-48V=
48V AC	...-48VAC

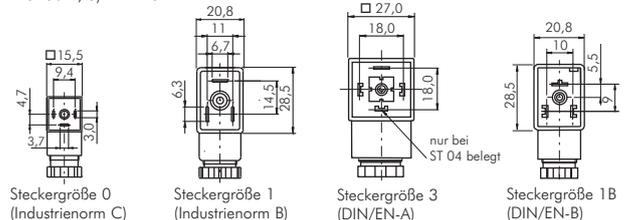


Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

# Dokumentation 2/2 Wege-Magnetventile aus Messing

## Hauptabmessungen - Magnetspulen

1) 12V DC, 24V AC: 45 x 40 x 62, 2) 24V DC: 34,  
3) 230V AC: 20,1, 4) 230V AC: 63 x 55 x 68

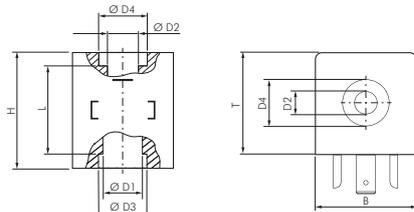

**Achtung:** Auch bei identischen Abmessungen übernehmen wir keinerlei Gewähr für Verwendbarkeit dieser Spulen bei Fremdartikeln!

Bauform	Steckergröße	Außenabmessung B x H x T	Abstand Ankerbohrungen (L)	Ankerbohrung unten (D1)	Ankerbohrung oben (D2)	Ansenkung unten (D3)	Ansenkung oben (D4)
A	3	29 x 42 x 38	41	14,6	10,0	20,0	18,0
B	3	36 x 42 x 45	41	14,6	10,0	20,0	18,0
C	3	36 x 54 x 53	51	18,3	12,2	---	22,3
D	3	36 x 54 x 53	51	18,3	18,3	---	23,0
E	---	77 x 70 x 131	70	37,1	37,1	---	---
F	3	63 x 59 x 73	59	28,1	28,1	---	---
G & GH	3	32 x 41 x 41	37	14,7	10,0	18,3	13,7
K	1	22 x 34 x 31	31	10,2	10,2	13,0	13,0
L	0	15 x 26 x 26	25	8,0	7,2	10,3	8,0
L	2-Pol Stecker (7 mm)	15 x 26 x 29	25	8,0	7,2	10,3	8,0
M	1 oder 1B	22 x 30 x 29	28	9,1	8,1	10,3	16,0
N	1	22 x 30 x 29	28	9,3	8,3	---	16,0
O	0	20 x 29 x 23	---	---	---	---	---
P	3	30 x 42 x 39	40	14,8	10,2	18,0	20,1
Q	3	38 x 39 x 54 <sup>1)</sup>	37 <sup>2)</sup>	16,3	16,3	---	20,1
R	3	73 x 55 x 80 <sup>4)</sup>	52	20,4	20,4	30,5	30,0
S	0	17 x 24 x 26	22	8,1	7,3	---	12,0
T	1	22 x 31 x 28	28	9,3	8,3	10,1	16,1
U	1	22 x 30 x 28	28	10,4	10,4	---	16,0
V	3	36 x 41 x 43	38	16,1	16,1	19,0	19,0
W	3	45 x 55 x 53	52	19,3	19,3	24,0	22,5
X	3	65 x 76 x 69	71	25,6	25,6	31,5	31,5
Y & Z	1	29 x 40 x 41	37	11,2	11,2	16,5	19,3